


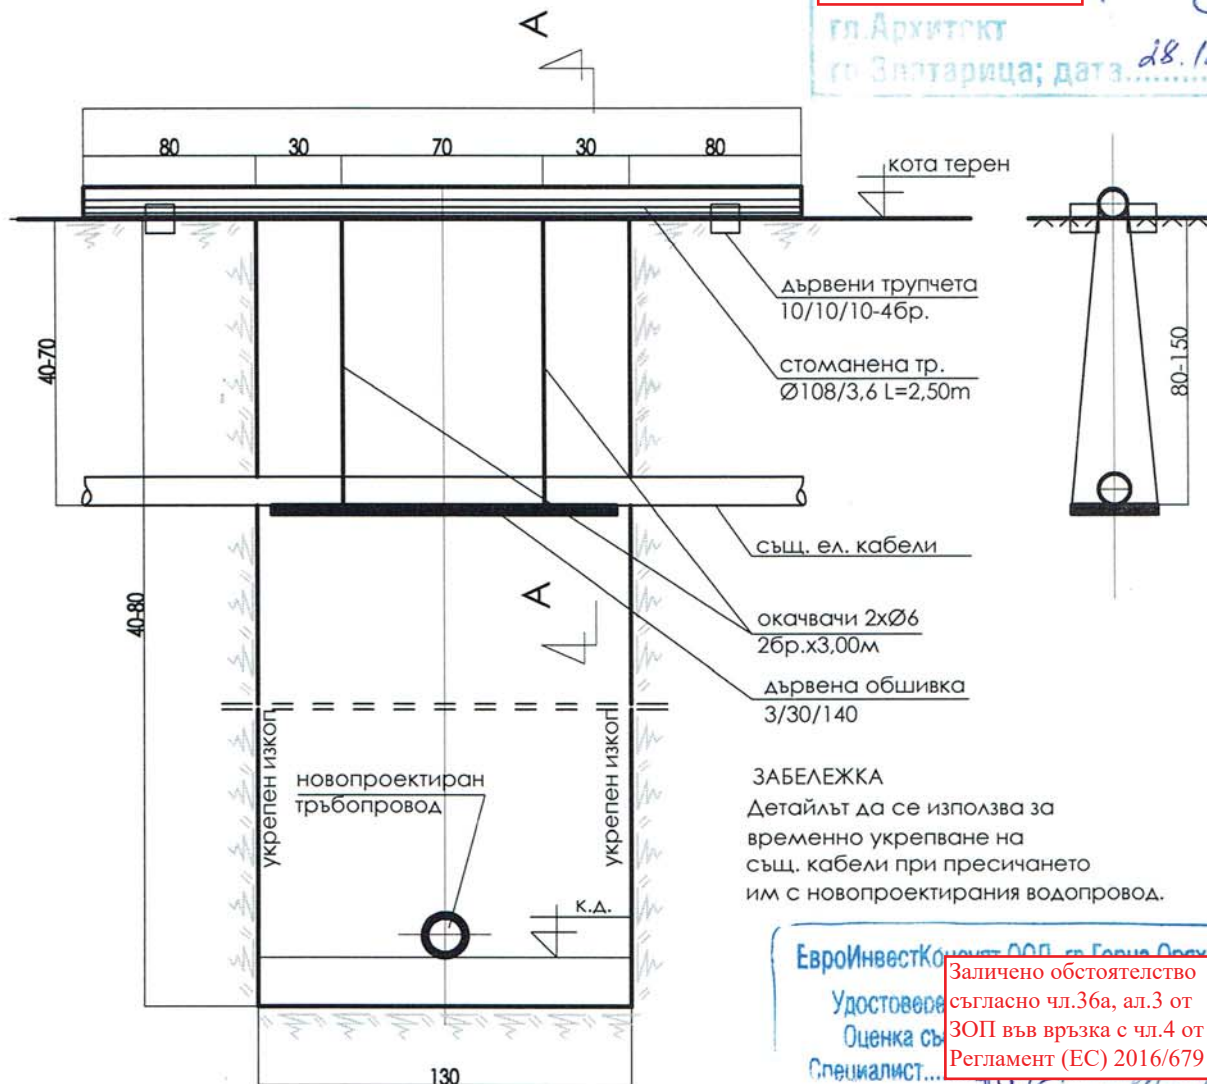


ЗАБЕЛЕЖКА

Детайлът да се използва за временно укрепване на същ. кабели при пресичането им с новопроектирания водопровод.

ЕвроИнвестКонсулт ООД - гр. Златарица
Удостоверение
Оценка съ
Специалист...
Управител... /инж. А. Христова

	КАРТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ	
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ	
Секция: ВС	Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679	
Част на проекта: по удостоверение за ППП	3275	ХРИСТА РИЧЕВА
Проектант:	Подпис:	
ВАЖИ С САЛИДНО УДОСТОЕРЕНИЕ ЗА ППП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА		
Инвестиционен проект за изграждане на парк за рекреация и отдих в ПИ 30962.503.1351, град Златарица, община Златарица		
Възложител: Община Златарица		
Част : В и К	Фаз : ТР	2018 г.
Детайл	Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679	
Съгласу	М 1 : 50	
Съгласен с проекта:		

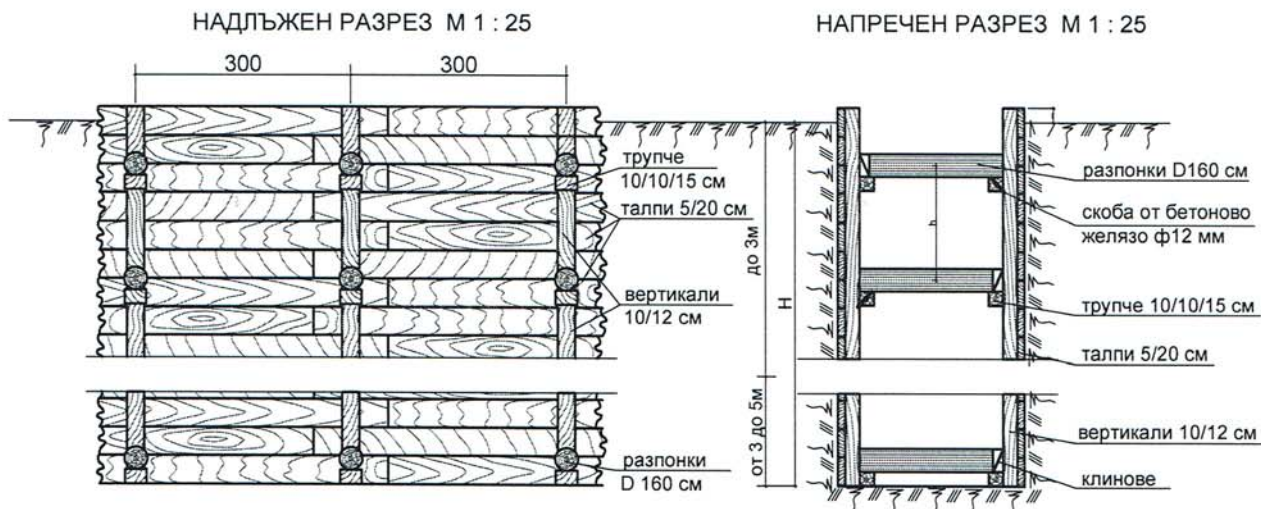


ДАННИ ИЗВЛЕЧЕНИ ОТ НАРЪЧНИКА ПО ТЕХНИКА НА
БЕЗОПАСНОСТТА НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОХРАНА НА ТРУДА



ПОЧВЕНИ УСЛОВИЯ	ДЪЛБОЧИНА НА ИЗКОПА		
	ДО 3М	ОТ 3 ДО 5М	НАД 5М
ПОЧВИ С НОРМАЛНА ВЛАЖНОСТ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА РОНЛИВИТЕ	ХОРИЗОНТАЛНО УКРЕПВАНЕ С МЕЖДИНА ПРЕЗ ЕДНА ДЪСКА	ПЛЪТНО ХОРИЗОН- ТАЛНО УКРЕПВАНЕ	УКРЕПВАНЕ ПО ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ
ПОЧВИ С ПОВИШЕНА ВЛАЖНОСТ И РОНЛИВОСТ	ПЛЪТНО ХОРИЗОНТАЛНО И ВЕРТИКАЛНО УКРЕПВАНЕ	СЪЩО	СЪЩО
ВСЯКАКВИ ПОЧВИ ПРИ СИЛЕН ПРИТОК НА ПОДПОЧВЕНИ ВОДИ	ШПУНТОВА ОГРАДА НАЙ-МАЛКО 0,75М ПО ДЪЛБОКО ОТ ИЗКОПА	СЪЩО	СЪЩО

ЗА $H < 2,00\text{м}$ - $h = 1,00\text{м}$

ЗА $H > 2,00\text{м}$ - $h = 0,60\text{м}$

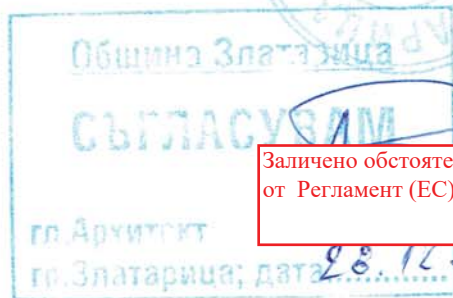

Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4
от Регламент (ЕС) 2016/679

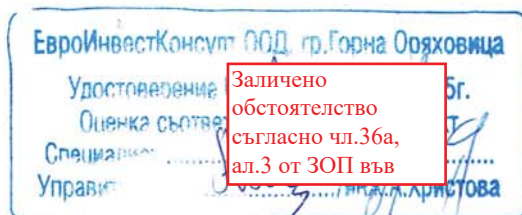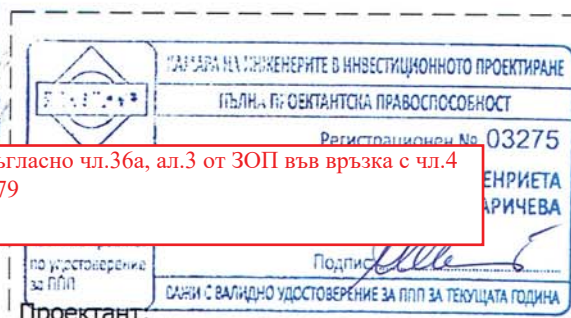

Инвестиционен проект за изграждане на парк за рекреация и отдих в ПИ 30962.503.1351, град Златарица, община Златарица		
Възложител: Община Златарица		
Част : В и К	Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679	чертеж 9
Детайл на ук		
Съгласувал Възложител		
Съгласен с проекта:		