


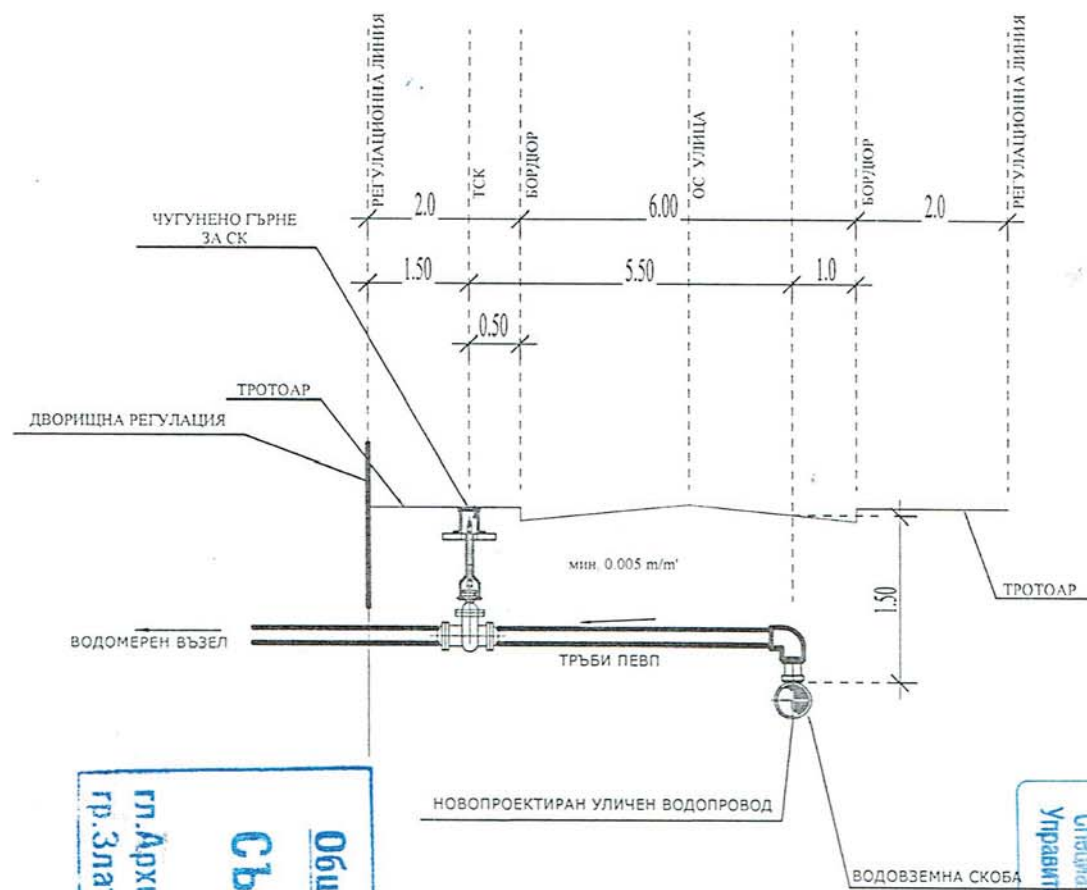


ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Минималното покритие на тръбите да бъде 1м.
2. Да се използват препоръките за инсталиране на тръбопроводи от полиетилен на фирмата производител като се обърне внимание на температурата на полагане.

ка с уличния водопровод за натоварените се използват водовземни скоби с чугунена останалите - полиетилен.

На основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

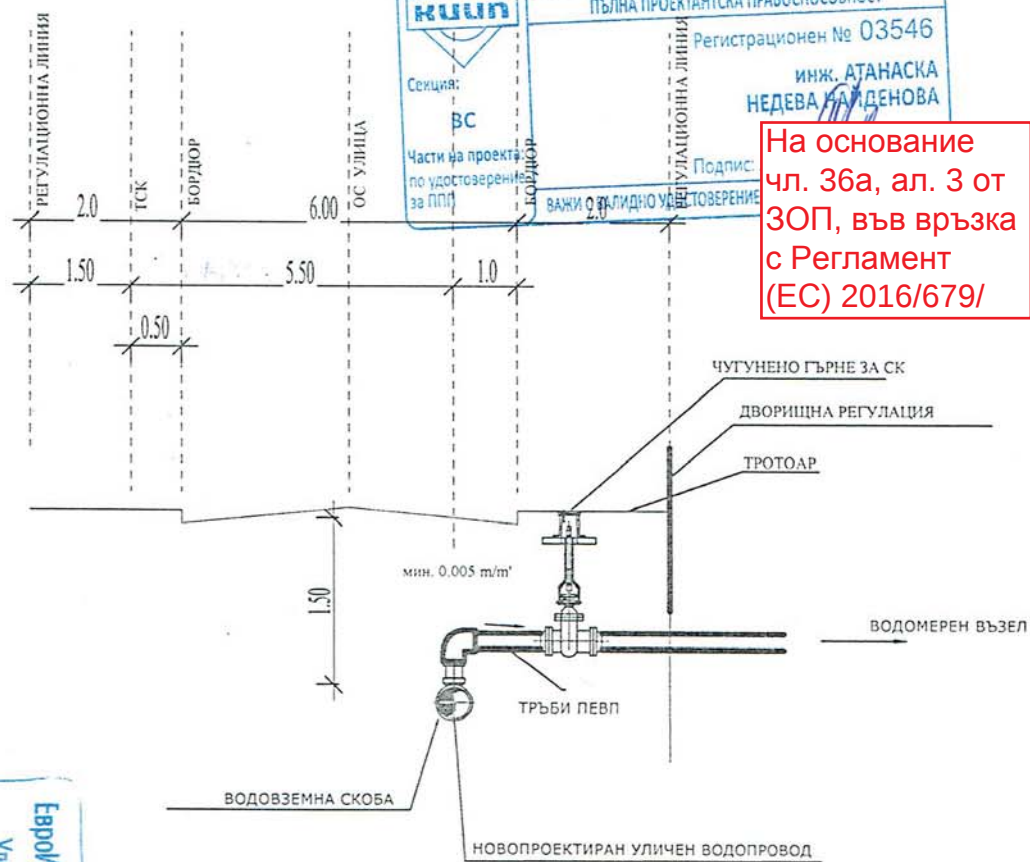

ОБЕКТ: "Работно проектиране на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Златарица"

ОДОБЕ Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Златарица"

ЕРТЕЖ: Типово сградно водопроводно

ИНВЕСТИТОР: Община Златарица

АСТ: Водоснабдяване


Проектант: инж. А. Найденова

Управител: инж. А. Найденова

Чертеж: 5.1

На основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

На основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

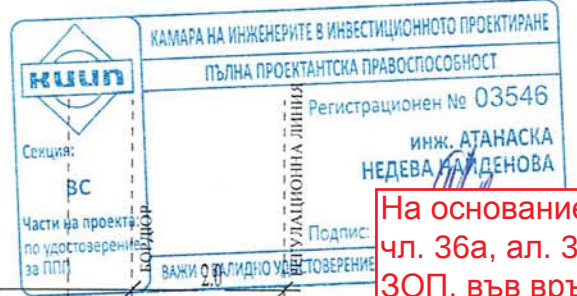

Община Златарица
гп. Архитект
г. Златарица, дата...

СЪГЛАСУВА

Евроинвестконс
Удостоверение
Однороден съюз
Специалист
Управител