
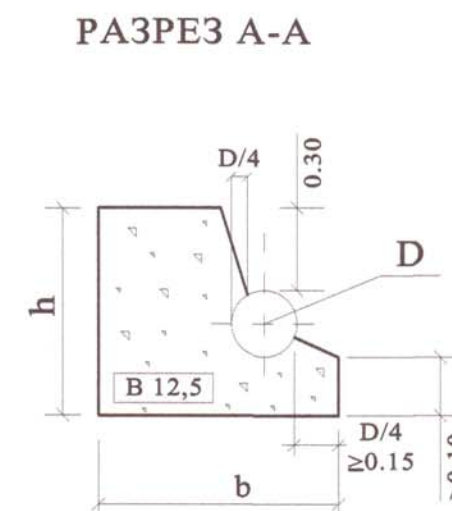
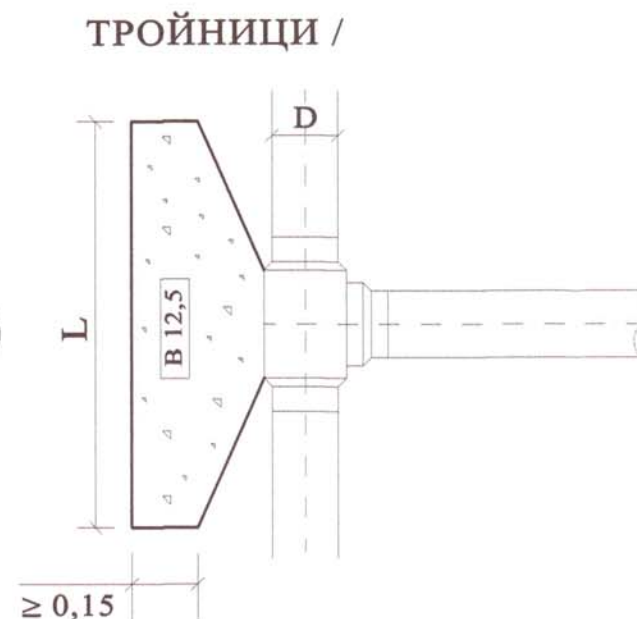


ОПОРНИ БЛОКОВЕ ПРИ ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ

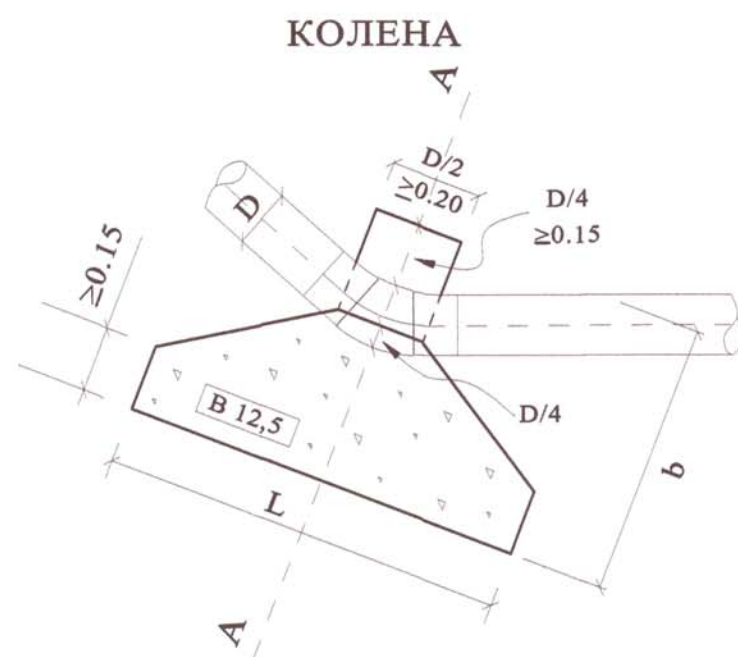

D	ТРОЙНИК				КОЛЕНА																ТАПА			
					90°				60°				45°				30°							
	h	L	b	F	h	L	b	F	h	L	b	F	h	L	b	F	h	L	b	F	h	L	b	F
	cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	m²
90	0.5	0.3	0.43	0.06	0.5	0.4	0.44	0.08	0.5	0.4	0.44	0.08	0.5	0.2	0.43	0.06	0.5	0.2	0.43	0.06	0.5	0.3	0.15	0.02
110	0.5	0.4	0.46	0.09	0.5	0.6	0.47	0.14	0.5	0.6	0.47	0.14	0.5	0.3	0.46	0.07	0.5	0.3	0.46	0.07	0.5	0.4	0.20	0.04
125	0.5	0.5	0.48	0.13	0.5	0.7	0.49	0.18	0.5	0.7	0.49	0.18	0.5	0.4	0.49	0.10	0.5	0.4	0.49	0.10	0.5	0.5	0.20	0.05
160	0.6	0.8	0.54	0.23	0.6	1.1	0.54	0.33	0.6	1.1	0.54	0.33	0.6	0.6	0.54	0.18	0.6	0.6	0.54	0.18	0.6	0.8	0.20	0.09

ЗАБЕЛЕЖКИ :


- Бетон за опорни блокове - бетон клас В 12,5 с водонепроп. W = 0,4 съгл. БДС 7268 - 83
- Размерите на опорните блокове са за налягане РУ = 1,0 МПа и дълбочина спрямо теме тръба на водопровода h = 1,50 м, и коефициент на реакция на терена 3000 кг/м³.
- В обсега на опорният блок тръбата да бъде обвита в изолационна лента.

Община Златарица
СЪГЛАСУВАМ

гл.Архитект
гр.Златарица

На основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

ТАПА

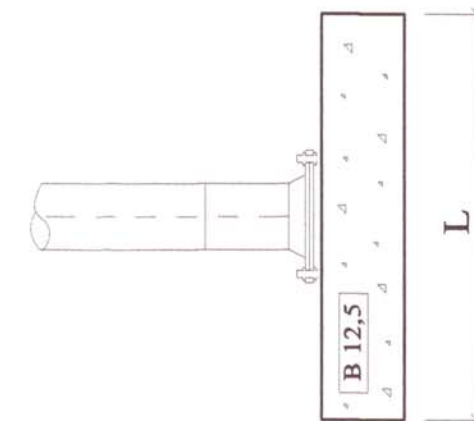

ЕвроинвестКонсулт ООД, гр.Горна Сряхсвица
Удостоверение № РК-0536/28.10.2015г.
Оценка съответствието на инв. проект
Специалист
Управител

На основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/



КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРВАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 08546
инж. АТАНАСКА НЕДЕВА НАЙДЕНОВА

На основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

ОБЕКТ: "Работно проектиране на водопроводна мрежа на гр. Златарица"	ПОДЪЕМ: Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Златарица"
ИНВЕСТИТОР: Община Златарица	ЧЕРТЕЖ: Опорни блокове
ЧАСТ: Водоснабдяване	Проектант: инж. А.Т.Найденкова
Управител: инж. А.Т.Найденкова	Чертеж:5.8

На основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/