



Надлъжен профил на Водопроводен клон 27

Обем изкопни работи = 181.9м³
при ширина на изкопа = 1м
хоризонтален 1:1000
МАЩАБ
верикален 1:100

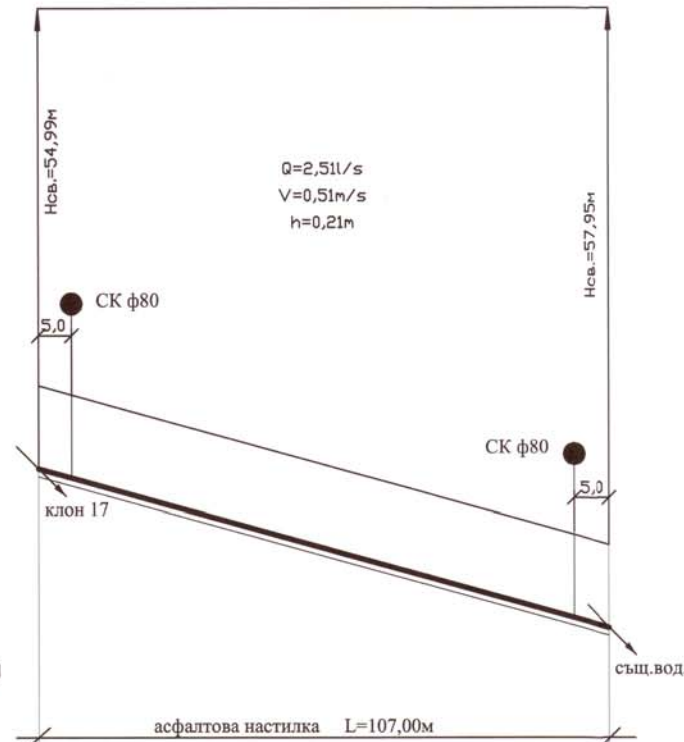

Вид на тръбите	ПЕВП тръби Ø90 PN10 L=107,00		
категория на почвата	земна почва 90%	скална почва 10%	
наклон	2.76%		
дължина	107м		
дълбочина на изкопа	1.7		1.7
коти терен	104.48	106.18	103.22
коти дъно изкоп			101.52
разстояния	частични	107	
	обща	0	107
№ на точките	1		2

НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА

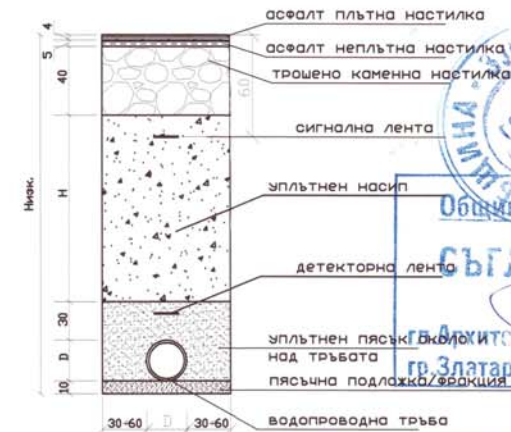

Забележки:

1. Водопровода се изпълнява от РЕ тръби Ø90 PN10
2. Под тръбите се полага пясъчна подложка с дебелина 1
3. Преди започване на изкопните работи да се уточнят на терена всички съществуващи подземни комуникации.
4. При възникване на пречки по трасето на водопровода да се извика проектантa.

ОБЕКТ: "Работно проектиране на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Златарица"	
ПОДОБЕКТ: Рехабилитация на водопровод	на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
ИНВЕСТИТОР: Община Златарица	във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/
ЧЕРТЕЖ: Надлъжен профил на водопровод	
ЧАСТ: Водоснабдяване	
Проектант: инж. Ат.Найденкова	
Водещ проектант: инж. Ат.Найденкова	
Управител: инж. Ат. Найденкова	Чертеж: 4.15

ЕвроИнвестКонсулт ООД, гр.Горна Оряховица
Удостоверение № РК-0536/28.10.2015г.
Оценка съответствието на инв.проект
Специалист: *[Signature]*
Управ: *[Signature]*

На основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/



Община Златарица
СЪГЛАСУВАМ
г. Златарица

На основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

инж. АТАНАСКА НЕДЕВ
РЕДАКТОР

На основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/