

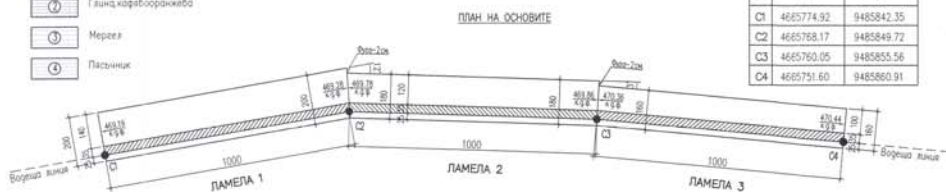



УСЛОВНИ ЗНАЦИ

- Насипвана със строителни отпадъци и асфалт
- Глинка/кариероборанка
- Мерез
- Пастъчник



Точка	X	Y
C1	4665774.92	9485842.35
C2	4665768.17	9485849.72
C3	4665760.05	9485855.56
C4	4665751.60	9485860.91




ЗАБЕЛЕЖКА

- Материал: Бетон клас C12/15; C 25/30
Стъкло клас B420
- Фундаментът да се изпълни в пласта от мереза при
Условно изчислително натоварване – 300 kN/m².
Изола се приема от проекта или назорника.
- Обратната засипане с кариерен чакъл може да се
изпълнява след минимум 20 дни от палването на
бетоновата смес на таваната на стената и
след двукратната обмяна с горещ битум на
задната част на стената.
- Дренажната призма се изпълнява по цялата дължина
на стената от едро лопен камък с максимално
тегло 25 kg. Камъните се подреждат рязко.



на основание чл.36а, ал.3 от
ЗОП във връзка с Регламент (ЕС) 2019/679/



на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП
във връзка с Регламент (ЕС) 2019/679/



на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП във връзка с
Регламент (ЕС) 2019/679/

