

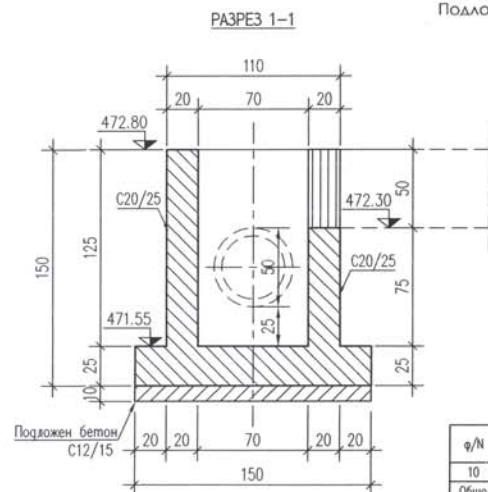
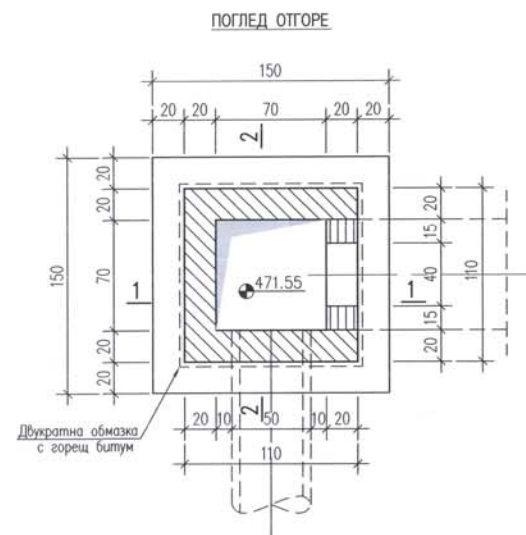



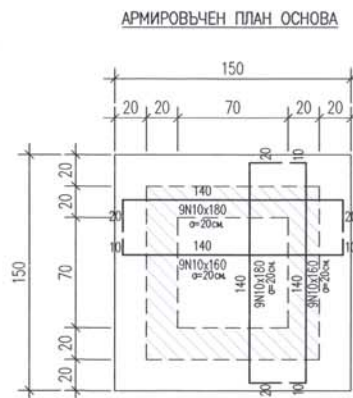

РАЗХОД ЗА 1бр.ШАХТА

Котраж - 12.0 м²
 Бетон C20/25 - 1.40 м³
 Армировка - 60 кг.
 Дв.обм.с г.битум - 8.0 м²
 Подложен бетон C12/15 - 0.25 м³

№/N	СПЕЦИФИКАЦИЯ НА АРМИРОВКАТА			
	Сталона А-I		Сталона А-III	
	м'	кг	м'	кг
10			97.20	59.93
Общо				59.93

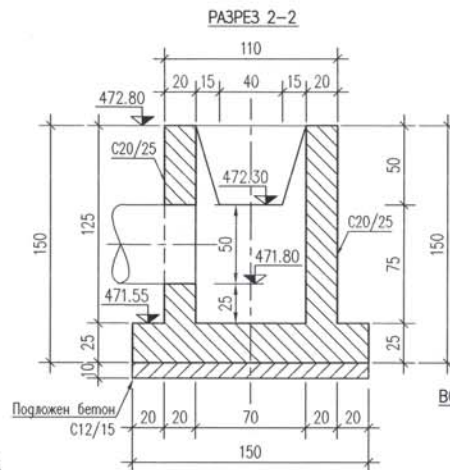

ЗАБЕЛЕЖКА

1. Материал : Бетон клас C12/15-подложен и C 20/25-конструкция
Сталона клас B420
2. Номинално бетоново покритие на армировката Spot= 5 см.
Укрепването в проектно положение се извършва чрез пластмасови фиксатори , разположени през 50 см.
3. Бетоновата смес се уплътнява задължително чрез изгнени вибратори
4. Стените се отливат в един такт.

на основание чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с
Регламент (ЕС) 2019/679/


на основание чл.36а, ал.3 от
ЗОП във връзка с Регламент
(ЕС) 2019/679/

на основание
чл.36а, ал.3 от ЗОП
във връзка с
Регламент (ЕС)
2019/679/

Брой шахти:1бр.

КОФРАЖЕН И АРМИРОВЪЧЕН ПЛАН НА ВОДОСЪБИРАТЕЛНА ШАХТА

Обект: Възстановяване на инфраструктурата
и укрепване на свлачище на улица в
село Калаяджи,Община Златарица

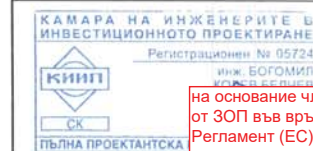

Част: Констр.
Фаз: ТП
Мащаб: 1:25

на основание чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с
Регламент (ЕС) 2019/679/

6
2015